VIDE FOLHA H02_002

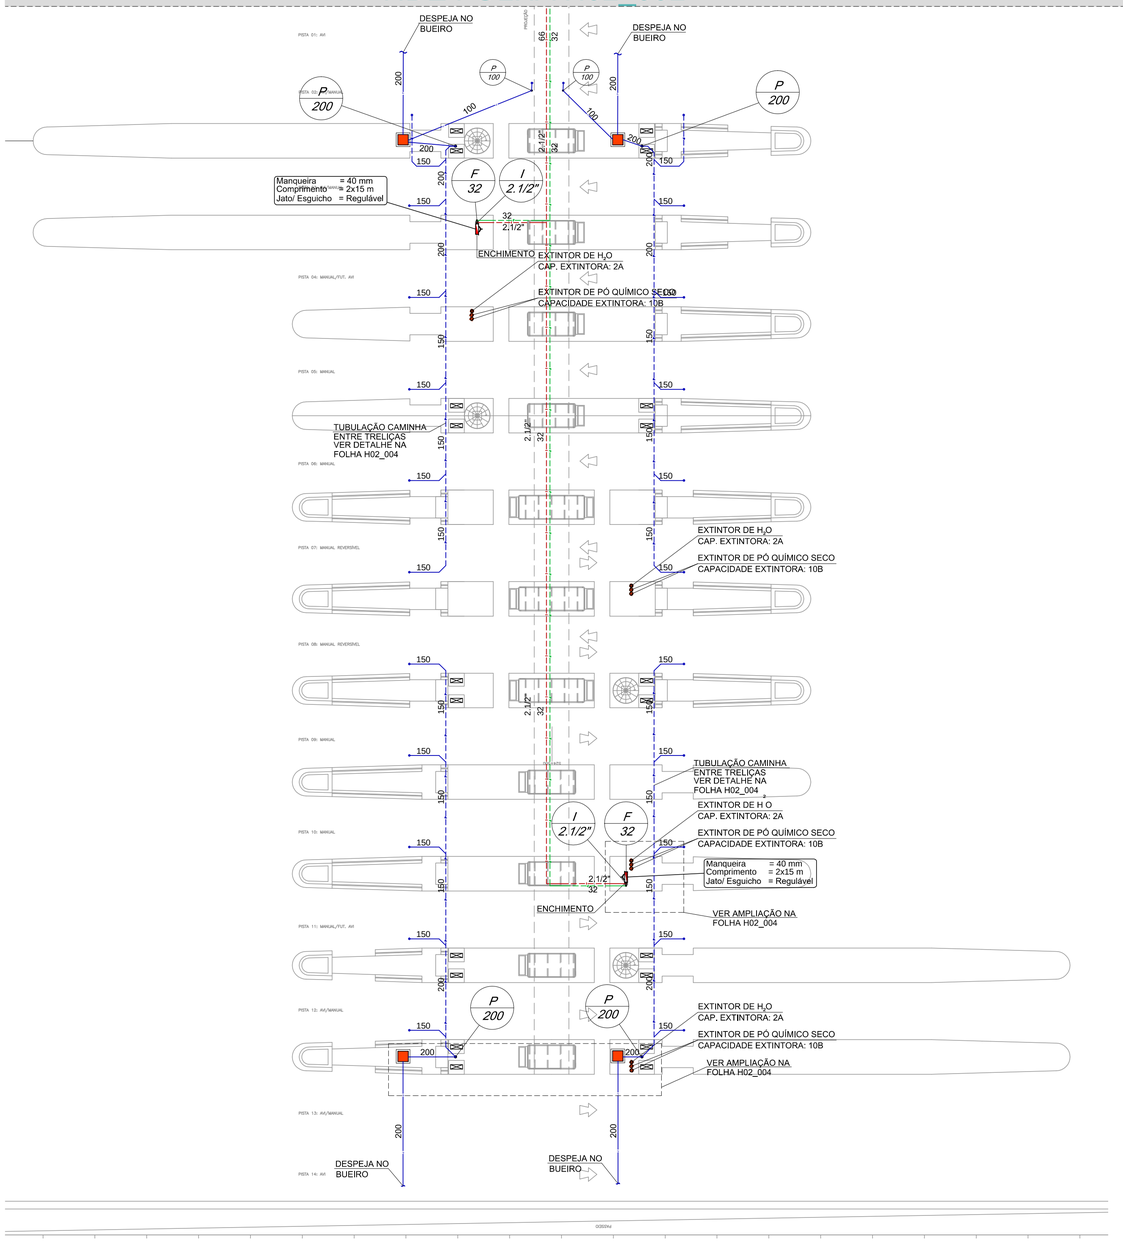

PLANTA DAS CABINES
Esc.1:125

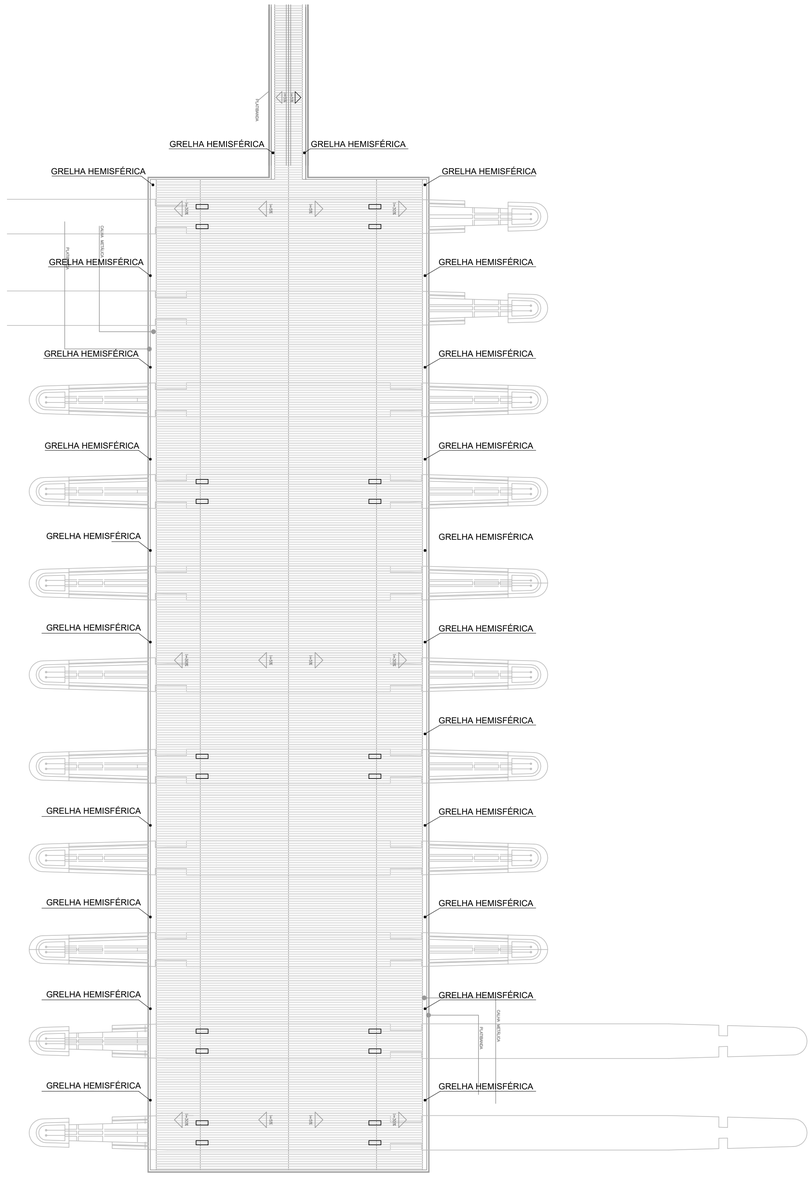

COBERTURA DAS CABINES
Esc.1:125

SIMBOLOGIA

PRUMADAS
- PRUMADA DE ÁGUA FRIA
- INCÊNDIO (REDE PARA HIDRANTES)
- ÁGUAS PLUVIAIS
- TUBO DE VENTILAÇÃO

TUBULAÇÕES
- ESGOTO
- RAMAL DE ESGOTO
- EXTRAVASÃO
- ÁGUA FRIA
- ÁGUA FRIA A PARTIR DO HIDROMETRO
- INCÊNDIO (REDE PARA HIDRANTES)
- LIMPEZA
- ÁGUAS PLUVIAIS

TUBULAÇÃO EM LINHA CONTINUA PELO PISO
TUBULAÇÃO EM LINHA TRACEJADA PELO TETO

EQUIPAMENTOS
- VÁLVULA DE RETENÇÃO

- CAIXA SIFONADA DE 3 ENTRADAS

INCENDIO
- EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA (CAPACIDADE DE 10 L)
- EXTINTOR DE PÓ QUIMICO SÊCO (CAPACIDADE DE 4 KG)
- EXTINTOR CARRETA DE PÓ QUIMICO SÊCO (CAPACIDADE DE 20 KG)
- ABRIGO PARA HIDRANTE E MANGUEIRA ACIMA DE 25M (60 X 90 X 17)
- REGISTRO DE RECALQUE NO PASSEIO

PLANTA
- CAIXA DE INSPEÇÃO DE ESGOTO COM TAMPA
- CAIXA DE INSPEÇÃO DE AGUAS PLUVIAIS COM TAMPA
- CAIXA DE GORDURA
- CAIXA DE PISO COM REGISTRO DE GAVETA
- TORNEIRA DE JARDIM

ESGOTO
- CAIXA SIFONADA DE 3 ENTRADAS (DETALHE)

1. TODA A TUBULAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS DEVERÁ POSSUIR CAIMENTO MINIMO DE 1% SALVO INDICAÇÃO EM CONTRÁRIO.
2. TODA A TUBULAÇÃO E CONEXÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS DEVERÁ SER EM PVC SÉRIE REFORÇADA PARA DIÂMETROS DE ATÉ 150mm. ACIMA DESTE DIÂMETRO A TUBULAÇÃO DEVERÁ SER EM PVC COR OCRE.
3. AS TUBULAÇÕES DE ESGOTO DEVERÃO TER CAIMENTO MINIMO DE 2% PARA DIÂMETROS DE ATÉ 75mm E CAIMENTO DE 1% PARA DIÂMETROS ACIMA DE 100mm. SALVO INDICAÇÃO EM CONTRÁRIO.
4. PARA ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS E TESTES DAS INSTALAÇÕES VIDE MEMORIAL DESCRITIVO.

PODER CONCEDENTE: ANTT AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES

CONCESSIONÁRIA:

FIRMA PROJETISTA							
Nº INTERNO:	0	REV.	DATA	RESP. TÉC. / PROJETISTA	RESP. TÉC. / CONCES.	RESP. TÉC. / ANTT	ASSUNTO

DOC. REFERÊNCIA

Nº DESENHO ANTT: | REV:
LOCAL:
RODOVIA: | TRECHO:
TITULO: PROJETO DE HIDRÁULICA — PLANTA E COBERTURA DOS SUBMARINO | ESCALA: | FOLHA: